



Randbedingungen während des Pumpversuchs 2018-2019 Mainwasserstand

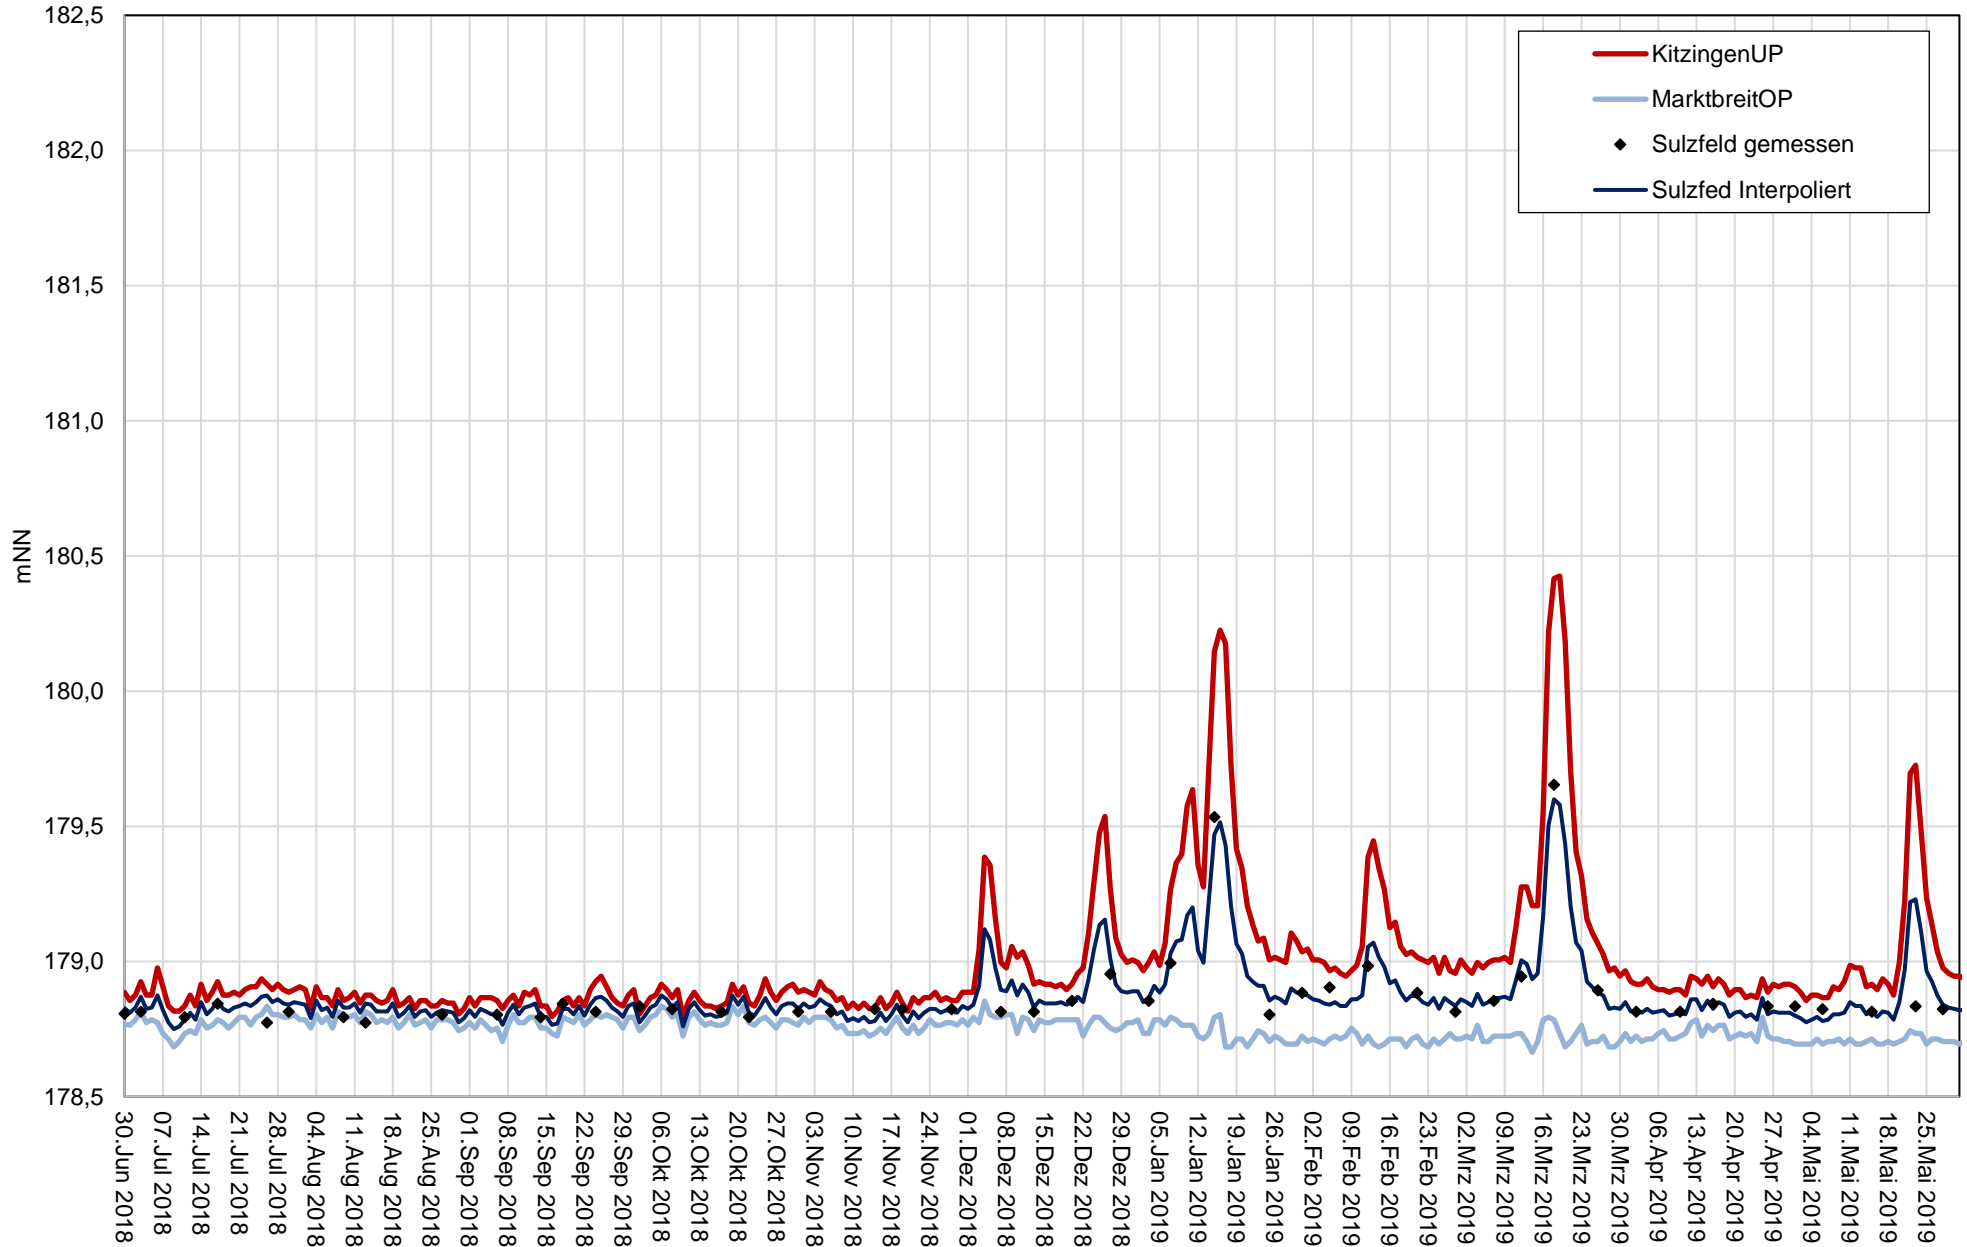

Randbedingungen während des Pumpversuchs 2018-2019 Grundwasserentnahmen

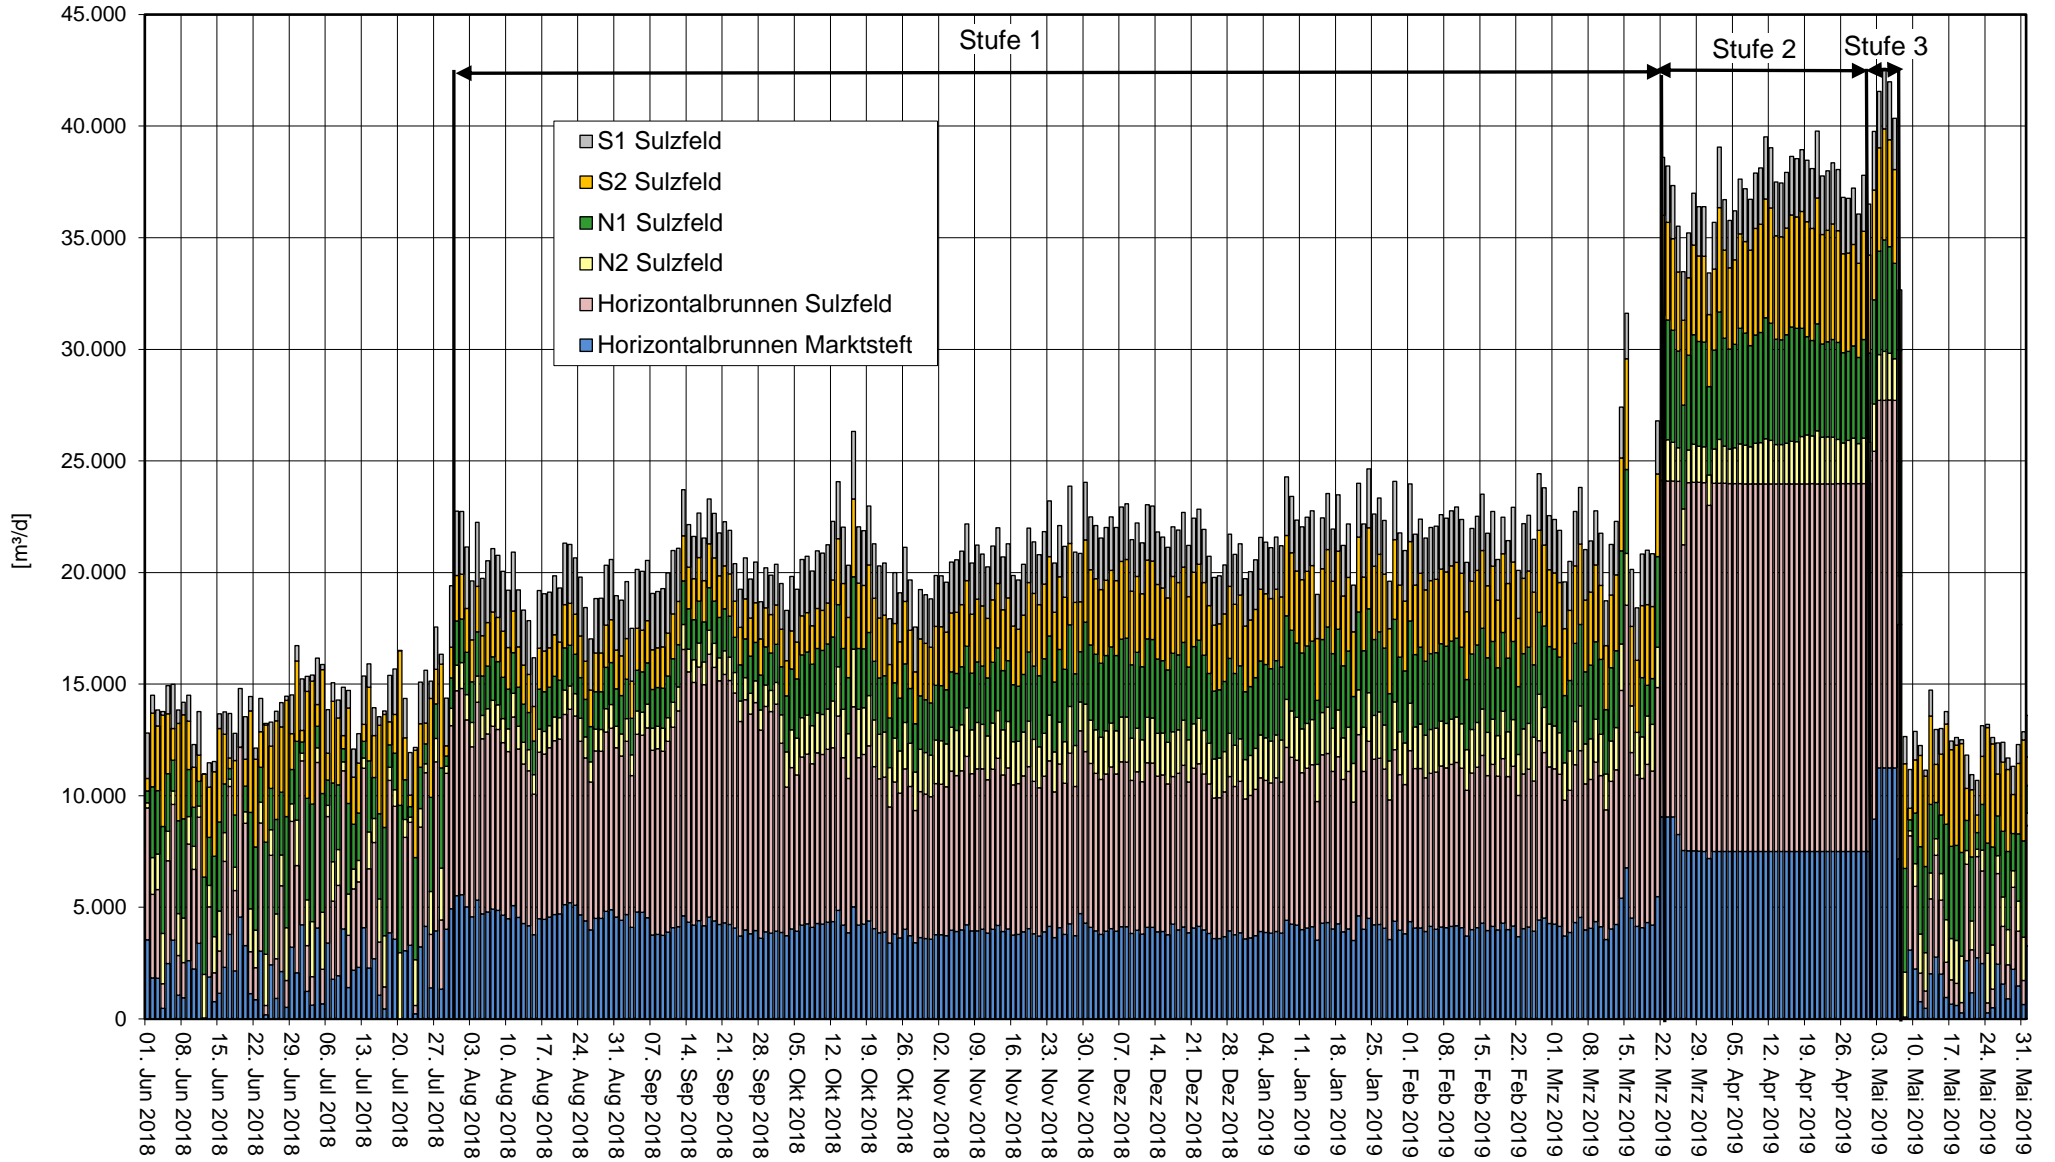

Randbedingungen während des Pumpversuchs 2018-2019 Instationäre Grundwasserneubildung

